


仕様書

■名称						
製品名	ガス貯蔵湯沸器 置台型	ガス種	都市ガス（12A・13A）用			
型式名	DN－特号	適用図番	F1Y-2992			
■仕様						
主な仕様	区分	ステンレス製	塗装色	ペールブルー色		
	貯蔵量	9L	最高設定温度	94℃±4℃		
	本体重量	9kg	安全装置	フレイムロッド式		
	本体材質	SUS-304	電気容量	AC100V 15W		
	温度調節器	電子式				
能力	沸上時間	10 分	消費熱量	6.3kW		
		（春秋：水温 15℃）				
接続	給水接続	R1/2	給水の型	（右・左）給水型		
	ガス接続	R1/2 （強化ホース結び）	給湯栓	15A（胴長カマ 1 ケ） （位置：正面 55°）		
区分	ガス機器の給排気方式		開放式			
給水使用範囲	給水圧力		0.3MPa 以下			
※仕様は予告なしに変更する場合があります。（L：リットル）						
■ 一般的な注意事項						
番号	内容					
1	湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。					
2	湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。					
3	給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション（震動）を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。					
■ガスの給排気方式による注意事項						
種類	番号	内容				
開放式	1	湯沸器を設置する部屋には換気扇及び給気口を設けて下さい。				
	2	排気トップの開口部は、壁面や可燃物等に向けないで下さい。				
■その他の注意事項						
番号	内容					
1						
2						
3						
番号	改訂理由	改訂日	改訂者	承認印	作成印	作成日
1				鈴木	成岡	2013 年 9 月 24 日
2						版名
3						DN-特-13-1

細山熱器株式会社

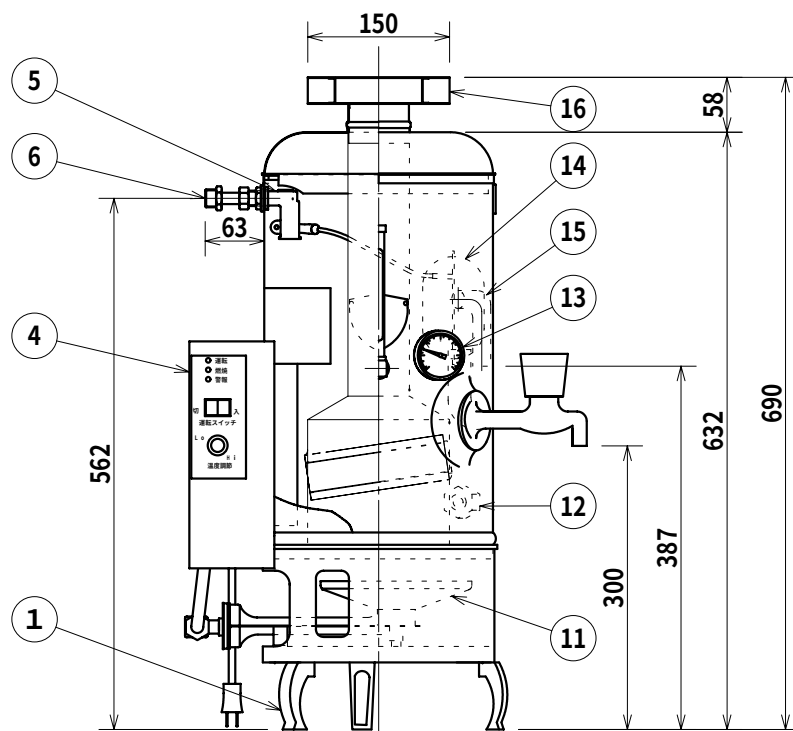

ANGLEFORM	SCALE	図番 F1Y-2992
3角法		仕様書番号 DN-特-13-1



TITLE	
ガス湯沸器（置台型）	
DN-特号	ガス種 都市ガス (13A・12A)

細山熱器株式会社

仕様書

■名称						
製品名	ガス貯蔵湯沸器 置台型	ガス種	プロパンガス（LPG）用			
型式名	DN－特号	適用図番	F1Y-2993			
■仕様						
主な仕様	区分	ステンレス製	塗装色	ペールブルー色		
	貯蔵量	9L	最高設定温度	94℃±4℃		
	本体重量	9kg	安全装置	フレスロッド式		
	本体材質	SUS-304	電気容量	AC100V 15W		
	温度調節器	電子式				
能力	沸上時間	11 分	消費熱量	5.9kW		
		(春秋：水温 15℃)				
接続	給水接続	R1/2	給水の型	(右・左) 給水型		
	ガス接続	R1/2 (強化ホース結び)	給湯栓	15A (胴長カシ 1 ケ) (位置：正面 55°)		
区分	ガス機器の給排気方式		開放式			
給水使用範囲	給水圧力		0.3MPa 以下			
※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル)						
■ 一般的な注意事項						
番号	内容					
1	湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。					
2	湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。					
3	給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション（震動）を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。					
■ガスの給排気方式による注意事項						
種類	番号	内容				
開放式	1	湯沸器を設置する部屋には換気扇及び給気口を設けて下さい。				
	2	排気トップの開口部は、壁面や可燃物等に向けないで下さい。				
■その他の注意事項						
番号	内容					
1						
2						
3						
番号	改訂理由	改訂日	改訂者	承認印	作成印	作成日
1				鈴木	成岡	2013 年 9 月 24 日
2						版名
3						DN-特-LP-1

細山熱器株式会社

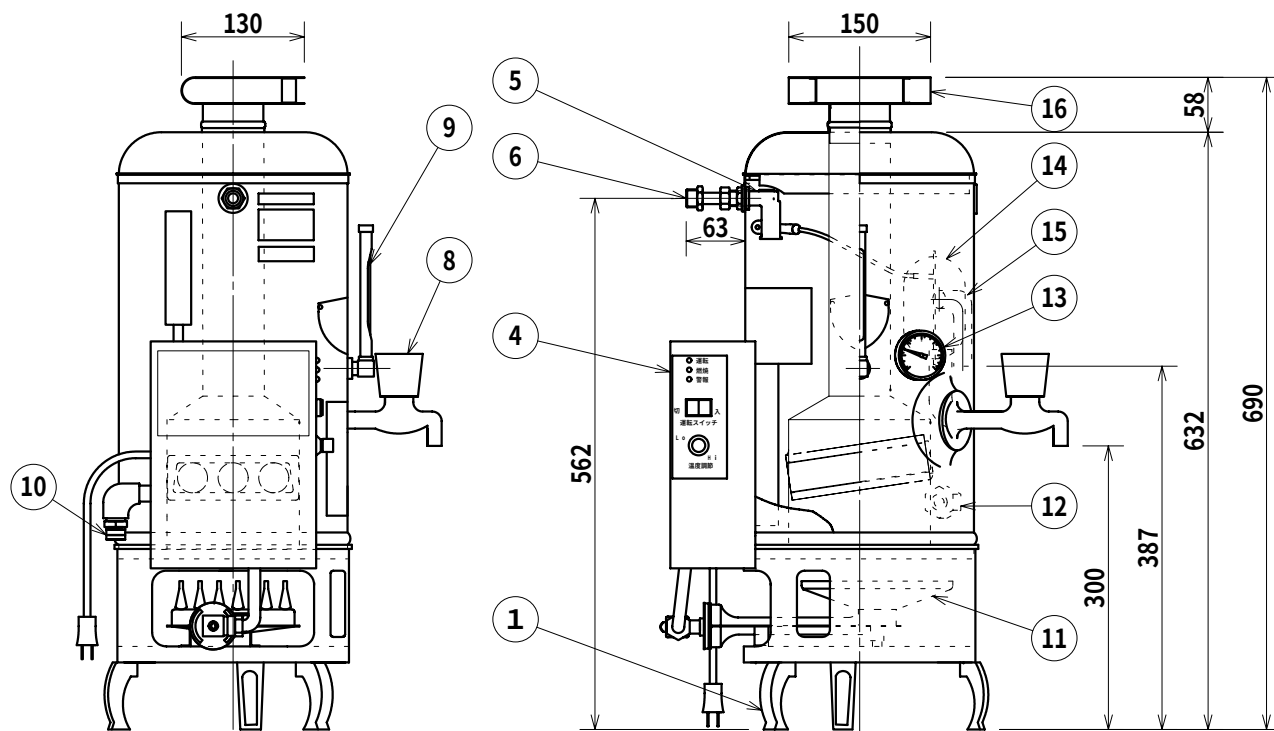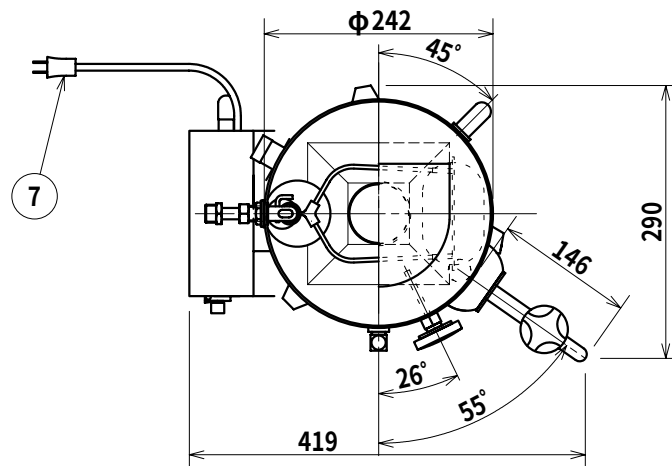

16	排気トップ	
15	オーバフロー管	φ19.05
14	ボールタップ玉	
13	丸型温度計	
12	排水口	
11	メインバーナ	
10	ガス接続口	
9	水位計	
8	給湯栓	
7	電源コード	1.5m
6	給水金具	
5	ボールタップ元	
4	操作ボックス	
3		
2		
1	台足	
番号	名称	備考



記号	改訂理由	改訂日	改訂者					TITLE	ガス湯沸器（置台型）	ANGLEFORM SCALE	図番 F1Y-2993
1					N.SUZUKI	T.Naruoka	2013		ガス種	3角法	仕様書番号 DN-特-LP-1
2							09.17		プロパンガス (LPG)		
3					APPROVED	CHECKED	DRAWING	DATE	DN-特号		
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											

細山熱器株式会社

仕様書

■名称						
製品名	ガス貯蔵湯沸器 置台型	ガス種	都市ガス（12A・13A）用			
型式名	DN-1 号	適用図番	F1Y-2995			
■仕様						
主な仕様	区分	ステンレス製	塗装色	ペールブルー色		
	貯蔵量	19 L	最高設定温度	94℃±4℃		
	本体重量	11kg	安全装置	フレスロッド式		
	本体材質	SUS-304	電気容量	AC100V 15W		
	温度調節器	電子式				
能力	沸上時間	20 分	消費熱量	6.9kW		
		（春秋：水温 15℃）				
接続	給水接続	R1/2	給水の型	（右・左）給水型		
	ガス接続	R1/2 （強化ホース結び）	給湯栓	15A（胴長カシ 2 ケ） （位置：正面 45°）		
区分	ガス機器の給排気方式		開放式			
給水使用範囲	給水圧力		0.3MPa 以下			
※仕様は予告なしに変更する場合があります。（L：リットル）						
■ 一般的な注意事項						
番号	内容					
1	湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。					
2	湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。					
3	給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション（震動）を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。					
■ガスの給排気方式による注意事項						
種類	番号	内容				
開放式	1	湯沸器を設置する部屋には換気扇及び給気口を設けて下さい。				
	2	排気トップの開口部は、壁面や可燃物等に向けないで下さい。				
■その他の注意事項						
番号	内容					
1						
2						
3						
番号	改訂理由	改訂日	改訂者	承認印	作成印	作成日
1				鈴木	成岡	2013 年 9 月 24 日
2						版名
3						DN-1-13-1

細山熱器株式会社

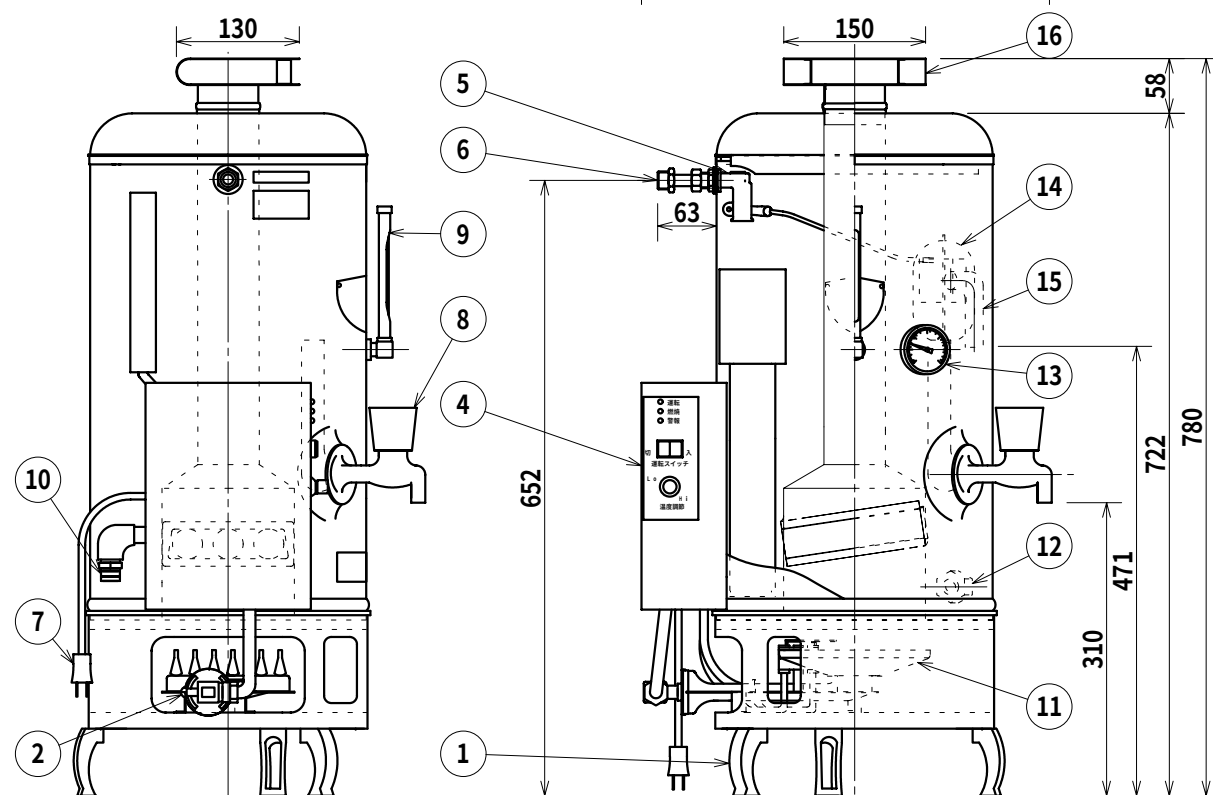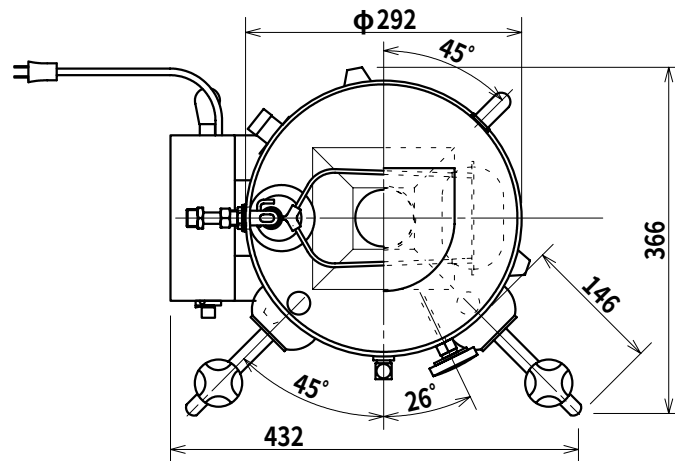

16	排気トップ	
15	オーバフロー管	φ19.05
14	ボールタップ玉	
13	丸型温度計	
12	排水口	
11	メインバーナ	
10	ガス接続口	
9	水位計	
8	給湯栓	
7	電源コード	
6	給水金具	
5	ボールタップ元	
4	操作ボックス	
3		
2	2次測定管	
1	台足	
番号	名称	備考



記号	改訂理由	改訂日	改訂者					TITLE	ガス湯沸器（置台型）		図番	F1Y-2995
①					N.SUZUKI	T.Naruoka	2013				3角法	仕様書番号 DN-1-13-1
②							09.18					
③												
④												
⑤				APROVED	CHECKED	DRAWING	DATE	DN-1号	ガス種	都市ガス (13A・12A)	細山熱器株式会社	

細山熱器株式会社

仕様書

■名称						
製品名	ガス貯蔵湯沸器 置台型	ガス種	プロパンガス（LPG）用			
型式名	DN-1 号	適用図番	F1Y-2996			
■仕様						
主な仕様	区分	ステンレス製	塗装色	ペールブルー色		
	貯蔵量	19 L	最高設定温度	94℃±4℃		
	本体重量	11kg	安全装置	フレスロッド式		
	本体材質	SUS-304	電気容量	AC100V 15W		
	温度調節器	電子式				
能力	沸上時間	20 分	消費熱量	6.9kW		
		(春秋：水温 15℃)				
接続	給水接続	R1/2	給水の型	(右・左) 給水型		
	ガス接続	R1/2 (強化ホース結び)	給湯栓	15A (胴長カシ 2 ケ) (位置：正面 45°)		
区分	ガス機器の給排気方式		開放式			
給水使用範囲	給水圧力		0.3MPa 以下			
※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル)						
■ 一般的な注意事項						
番号	内容					
1	湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。					
2	湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。					
3	給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション（震動）を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。					
■ガスの給排気方式による注意事項						
種類	番号	内容				
開放式	1	湯沸器を設置する部屋には換気扇及び給気口を設けて下さい。				
	2	排気トップの開口部は、壁面や可燃物等に向けないで下さい。				
■その他の注意事項						
番号	内容					
1						
2						
3						
番号	改訂理由	改訂日	改訂者	承認印	作成印	作成日
1				鈴木	成岡	2013 年 9 月 25 日
2						版名
3						DN-1-LP-1

細山熱器株式会社

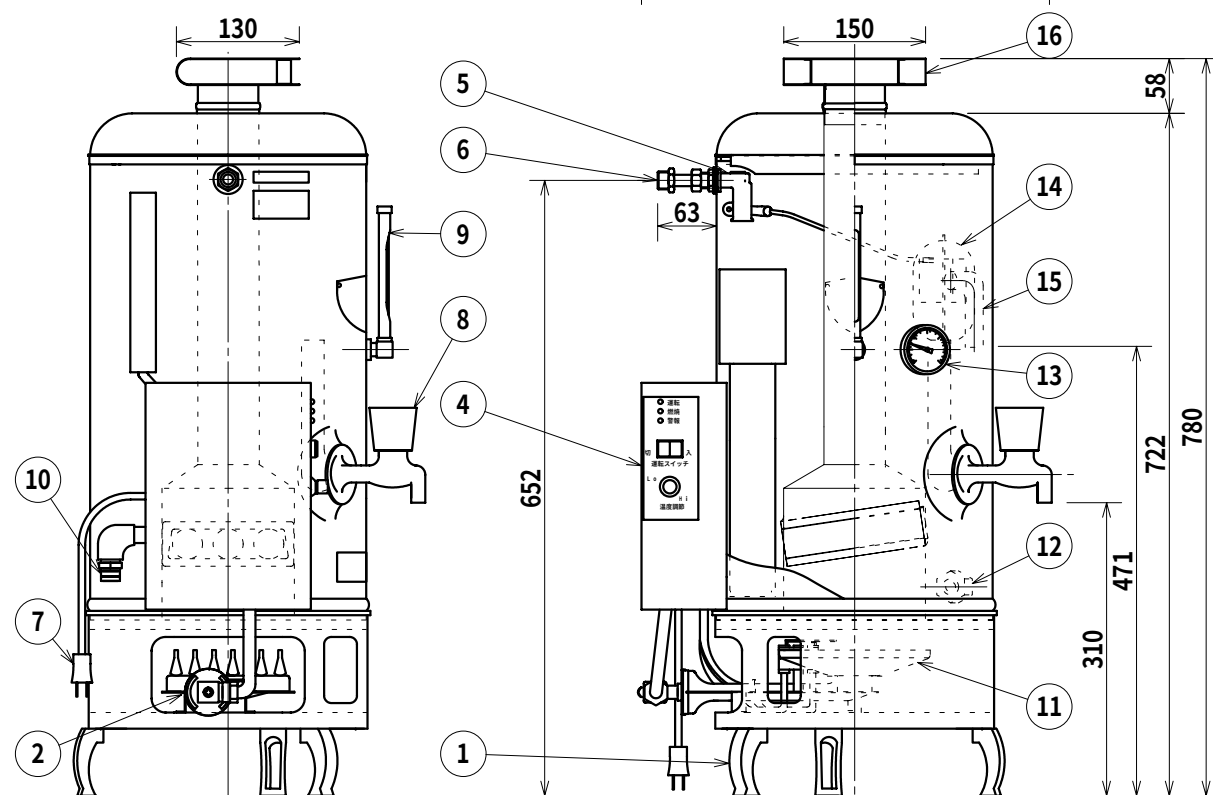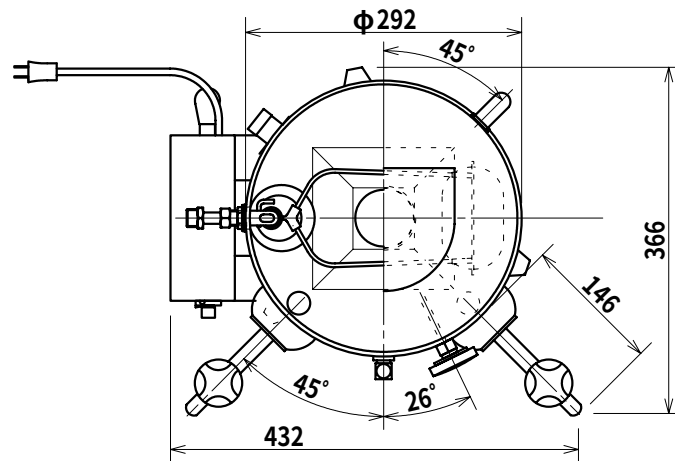


16	排気トップ	
15	オーバフロー管	φ19.05
14	ボールタップ玉	
13	丸型温度計	
12	排水口	
11	メインバーナ	
10	ガス接続口	
9	水位計	
8	給湯栓	
7	電源コード	
6	給水金具	
5	ボールタップ元	
4	操作ボックス	
3		
2		
1	台足	
番号	名称	備考

記号	改訂理由	改訂日	改訂者
APPROVED	CHECKED	DRAWING	DATE

N.SUZUKI T.Naruoka		2013 09.18	TITLE ガス湯沸器（置台型） DN-1号
--------------------	--	---------------	------------------------------

ANGLEFORM SCALE 3角法	図番 F1Y-2996 仕様書番号 DN-1-LP-1
------------------------	--------------------------------

細山熱器株式会社

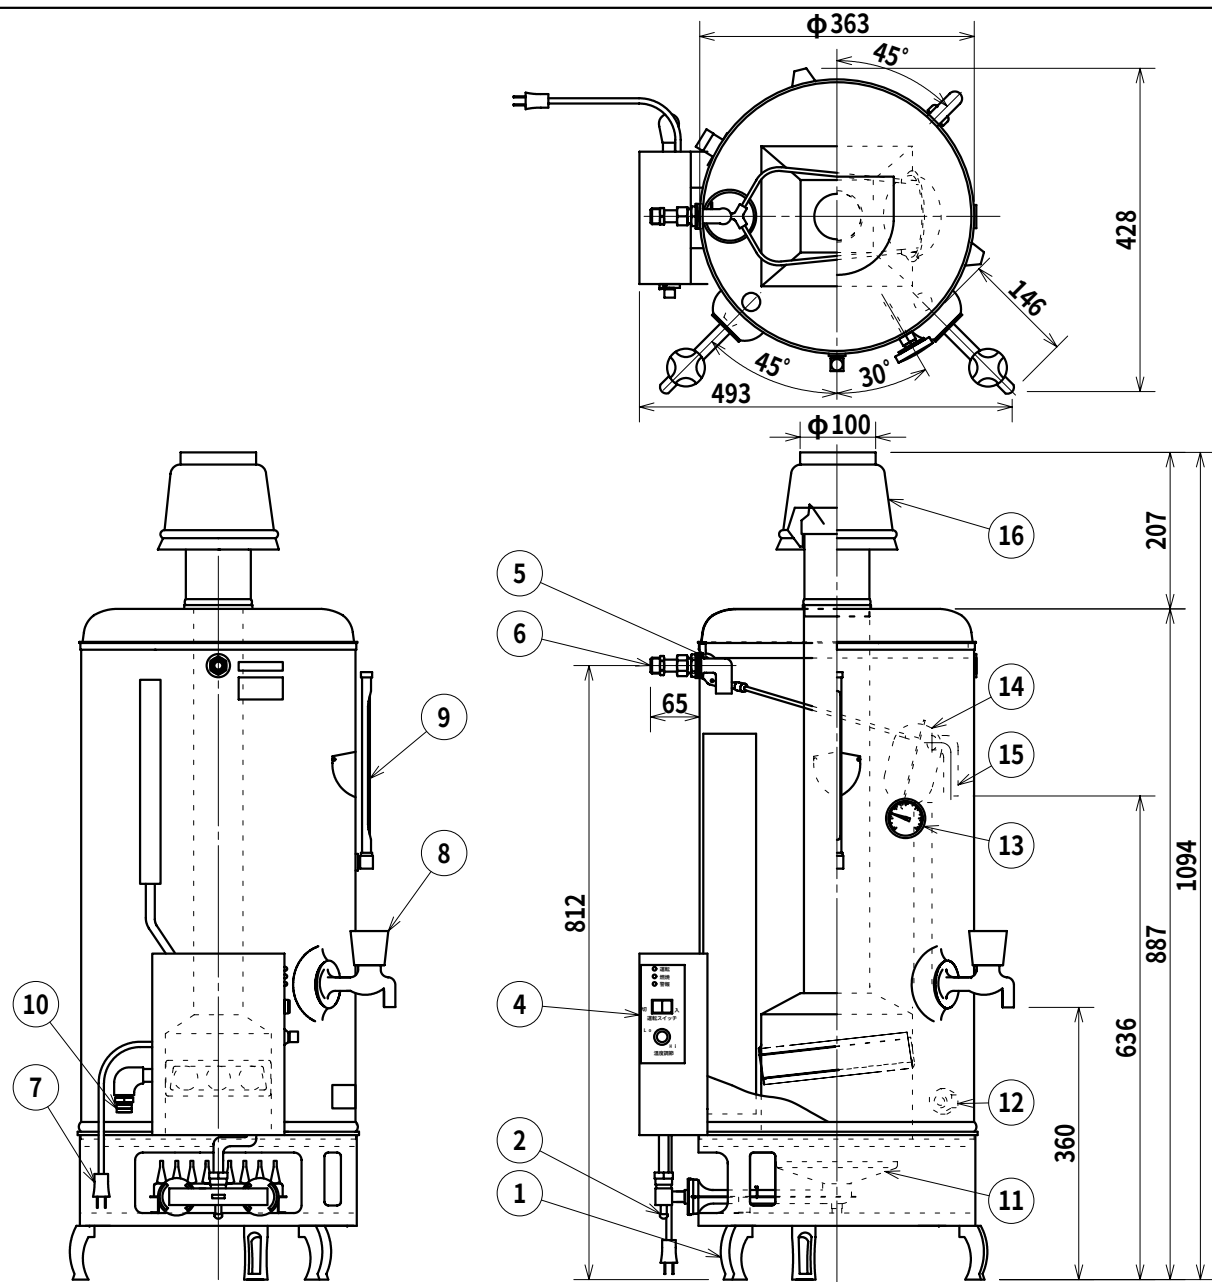

16	逆風止め	
15	オーバフロー管	$\Phi 19.05$
14	ボールタップ玉	
13	丸型温度計	
12	排水口	
11	メインバーナ	
10	ガス接続口	
9	水位計	
8	給湯栓	
7	電源コード	1.5m
6	給水金具	
5	ボールタップ元	
4	操作ボックス	
3		
2	2次圧測定管	
1	台足	
番号	名称	備考

記号	改訂理由	改訂日	改訂者					TITLE		ANGLEFORM SCALE		図番	F1Y-2999
1					N.SUZUKI	T.Naruoka	2013	ガス湯沸器 (置台型)		3角法		仕様書番号	DN-2-13-1
2							09.18	DN-2号	ガス種				
3									都市ガス				
4									(12A・13A)				
5					APPROVED	CHECKED	DRAWING	DATE					

細山熱器株式会社

仕様書

■名称						
製品名	ガス貯蔵湯沸器 置台型			ガス種	都市ガス（12A・13A）用	
型式名	DN-2号			適用図番	F1Y-2999	
■仕様						
主な仕様	区分	ステンレス製		塗装色	ペールブルー色	
	貯蔵量	41 L		最高設定温度	94℃±4℃	
	本体重量	16kg		安全装置	7レムロット式	
	本体材質	SUS-304		電気容量	AC100V 15W	
	温度調節器	電子式				
能力	沸上時間	25 分		消費熱量	12.3kW	
		(春秋：水温 15℃)				
接続	給水接続	R1/2		給水の型	(右・左) 給水型	
	ガス接続	R1/2		給湯栓	15A (胴長カマ 2 ヶ)	
		(強化ホース結び)			(位置：正面 45°)	
区分	ガス機器の給排気方式			CF 式		
給水使用範囲	給水圧力			0.3MPa 以下		
※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル)						
■一般的な注意事項						
番号	内容					
1	湯沸器の給水により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。					
2	湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。					
3	給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。					
■ガスの給排気方式による注意事項						
種類	番号	内容				
CF 式	1	排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。				
	2	排気筒を接続する場合は、取り外しの出来るようにして下さい。				
	3	排気筒は、他の煙突と分けて取付け接続部は排気が漏れないようにして下さい。				
■その他の注意事項						
番号	内容					
1						
2						
3						
番号	改訂理由	改訂日	改訂者	承認印	作成印	作成日
1				鈴木	成岡	2013 年 09 月 25 日
2						版名
3						DN-2-13-1

細山熱器株式会社

仕様書




■名称						
製品名	ガス貯蔵湯沸器 置台型		ガス種	プロパンガス（LPG）用		
型式名	DN-2号		適用図番	F1Y-3000		
■仕様						
主な仕様	区分	ステンレス製		塗装色	ペールブルー色	
	貯蔵量	41 L		最高設定温度	94℃±4℃	
	本体重量	16kg		安全装置	フレイムロッド式	
	本体材質	SUS-304		電気容量	AC100V 15W	
	温度調節器	電子式				
能力	沸上時間	26 分		消費熱量	11.8kW	
		(春秋：水温 15℃)				
接続	給水接続	R1/2		給水の型	(右・左) 給水型	
	ガス接続	R1/2		給湯栓	15A (胴長カマ 2 ヶ)	
		(強化ホース結び)			(位置：正面 45°)	
区分	ガス機器の給排気方式			CF 式		
給水使用範囲	給水圧力			0.3MPa 以下		
※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル)						
■一般的な注意事項						
番号	内容					
1	湯沸器の給水により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。					
2	湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。					
3	給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション（震動）を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。					
■ガスの給排気方式による注意事項						
種類	番号	内容				
CF 式	1	排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。				
	2	排気筒を接続する場合は、取り外しの出来るようにして下さい。				
	3	排気筒は、他の煙突と分けて取付け接続部は排気が漏れないようにして下さい。				
■その他の注意事項						
番号	内容					
1						
2						
3						
番号	改訂理由	改訂日	改訂者	承認印	作成印	作成日
1				鈴木	成岡	2013 年 09 月 25 日
2						版名
3						DN-2-LP-1

細山熱器株式会社

仕様書

■名称						
製品名	ガス貯蔵湯沸器 置台型	ガス種	都市ガス（12A・13A）用			
型式名	DN-207号	適用図番	F1Y-2997			
■仕様						
主な仕様	区分	ステンレス製	塗装色	ペールブルー色		
	貯蔵量	46 L	最高設定温度	94℃±4℃		
	本体重量	16kg	安全装置	フレスロッド式		
	本体材質	SUS-304	電気容量	AC100V 15W		
	温度調節器	電子式				
能力	沸上時間	46 分	消費熱量	6.9kW		
		（春秋：水温 15℃）				
接続	給水接続	R1/2	給水の型	（右・左）給水型		
	ガス接続	R1/2 （強化ホース結び）	給湯栓	15A（胴長カシ 2 ケ） （位置：正面 45°）		
区分	ガス機器の給排気方式		開放式			
給水使用範囲	給水圧力		0.3MPa 以下			
※仕様は予告なしに変更する場合があります。（L：リットル）						
■一般的な注意事項						
番号	内容					
1	湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。					
2	湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。					
3	給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション（震動）を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。					
■ガスの給排気方式による注意事項						
種類	番号	内容				
開放式	1	湯沸器を設置する部屋には換気扇及び給気口を設けて下さい。				
	2	排気トップの開口部は、壁面や可燃物等に向けないで下さい。				
■その他の注意事項						
番号	内容					
1						
2						
3						
番号	改訂理由	改訂日	改訂者	承認印	作成印	作成日
1				鈴木	成岡	2013 年 9 月 24 日
2						版名
3						DN-207-13-1

細山熱器株式会社

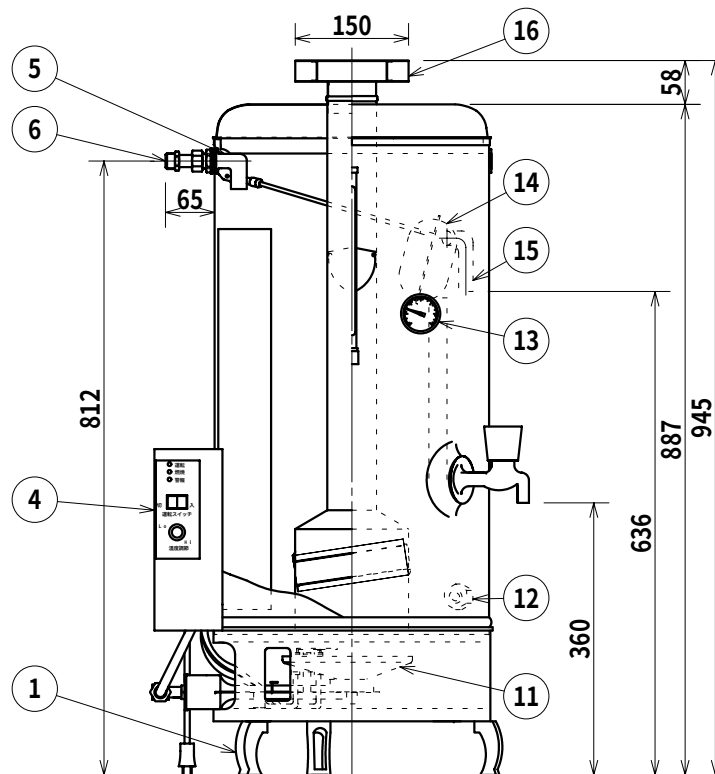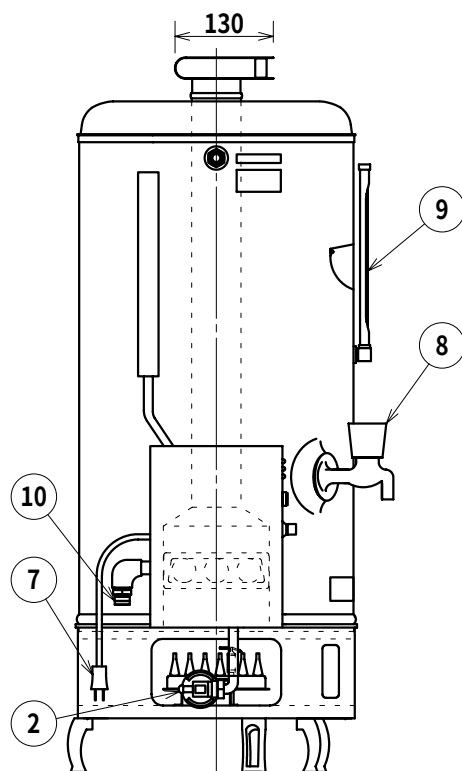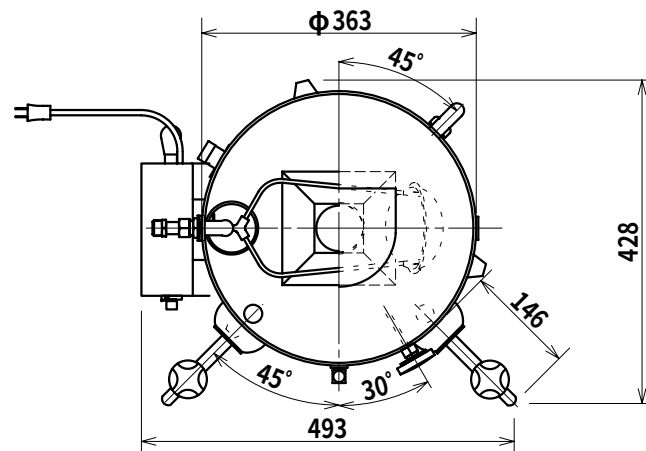

16	排気トップ	
15	オーバフロー管	φ19.05
14	ボールタップ玉	
13	丸型温度計	
12	排水口	
11	メインバーナ	
10	ガス接続口	
9	水位計	
8	給湯栓	
7	電源コード	1.5m
6	給水金具	
5	ボールタップ元	
4	操作ボックス	
3		
2	2次圧測定管	
1	台足	
番号	名称	備考

記号	改訂理由	改訂日	改訂者					TITLE		ANGLEFORM	SCALE	図番	F1Y-2997
①					N.SUZUKI	T.Naruoka	2013	ガス湯沸器 (置台型)		3角法		仕様書番号	DN-207-13-1
②							09.18	DN-207号	ガス種				
③									都市ガス				
④									(12A・13A)				
⑤					APROVED	CHECKED	DRAWING	DATE					細山熱器株式会社

仕様書


■名称						
製品名	ガス貯蔵湯沸器 置台型	ガス種	プロパンガス（LPG）用			
型式名	DN-207号	適用図番	F1Y-2998			
■仕様						
主な仕様	区分	ステンレス製	塗装色	パールブルー色		
	貯蔵量	46 L	最高設定温度	94℃±4℃		
	本体重量	16kg	安全装置	フレスロッド式		
	本体材質	SUS-304	電気容量	AC100V 15W		
	温度調節器	電子式				
能力	沸上時間	46 分	消費熱量	6.9kW		
		(春秋：水温 15℃)				
接続	給水接続	R1/2	給水の型	(右・左) 給水型		
	ガス接続	R1/2 (強化ホース結び)	給湯栓	15A (胴長カシ 2 ケ) (位置：正面 45°)		
区分	ガス機器の給排気方式		開放式			
給水使用範囲	給水圧力		0.3MPa 以下			
※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル)						
■一般的な注意事項						
番号	内容					
1	湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。					
2	湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。					
3	給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション（震動）を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。					
■ガスの給排気方式による注意事項						
種類	番号	内容				
開放式	1	湯沸器を設置する部屋には換気扇及び給気口を設けて下さい。				
	2	排気トップの開口部は、壁面や可燃物等に向けないで下さい。				
■その他の注意事項						
番号	内容					
1						
2						
3						
番号	改訂理由	改訂日	改訂者	承認印	作成印	作成日
1				鈴木	成岡	2013 年 9 月 25 日
2						版名
3						DN-207-LP-1

細山熱器株式会社

仕様書

■名称						
製品名	ガス貯蔵湯沸器 置台型		ガス種	都市ガス（12A・13A）用		
型式名	DN-3 号		適用図番	F1Y-3001		
■仕様						
主な仕様	区分	ステンレス製		塗装色	ペールブルー色	
	貯蔵量	59 L		最高設定温度	94℃±4℃	
	本体重量	18kg		安全装置	フレイムロッド式	
	本体材質	SUS-304		電気容量	AC100V 15W	
	温度調節器	電子式				
能力	沸上時間	31 分		消費熱量	14.0kW	
		（春秋：水温 15℃）				
接続	給水接続	R1/2		給水の型	（右・左）給水型	
	ガス接続	R1/2 （強化ホース結び）		給湯栓	15A（胴長カシ 2 ケ） （位置：正面 45°）	
区分	ガス機器の給排気方式			CF 式		
給水使用範囲	給水圧力			0.3MPa 以下		
※仕様は予告なしに変更する場合があります。（L：リットル）						
■一般的な注意事項						
番号	内容					
1	湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。					
2	湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。					
3	給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション（震動）を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。					
■ガスの給排気方式による注意事項						
種類	番号	内容				
CF 式	1	排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。				
	2	排気筒を接続する場合は、取り外しの出来るようにして下さい。				
	3	排気筒は、他の煙突と分けて取付け接続部は排気が漏れないようにして下さい。				
■その他の注意事項						
番号	内容					
1						
2						
3						
番号	改訂理由	改訂日	改訂者	承認印	作成印	作成日
1				鈴木	成岡	2013 年 9 月 25 日
2						版名
3						DN-3-13-1

細山熱器株式会社

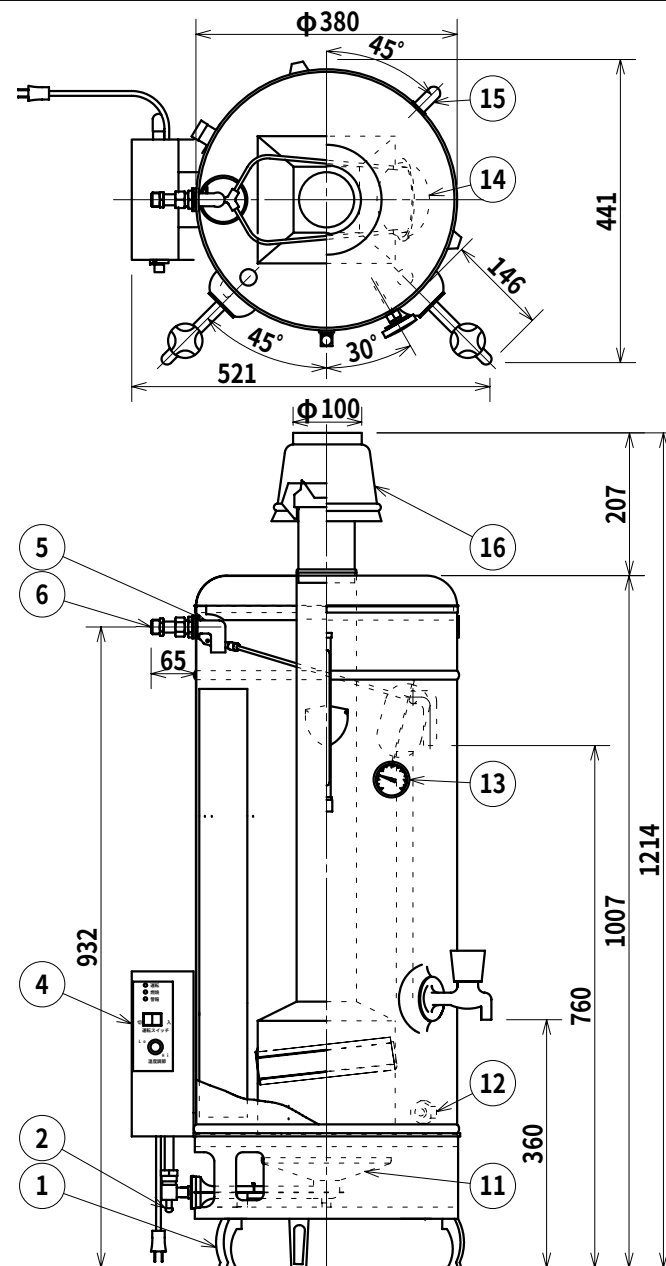

16	逆風止め	
15	オーバフロー管	$\Phi 19.05$
14	ボールタップ玉	
13	丸型温度計	
12	排水口	
11	メインバーナ	
10	ガス接続口	
9	水位計	
8	給湯栓	
7	電源コード	1.5m
6	給水金具	
5	ボールタップ元	
4	操作ボックス	
3		
2	2次測定管	
1	台足	
番号	名称	備考

記号	改訂理由	改訂日	改訂者					TITLE		ANGLEFORM SCALE		図番 F1Y-3001
①					N. SUZUKI	T. Naruoka	2013	ガス湯沸器 (置台型)		3角法		仕様書番号 DN-3-13-1
②							09.18					
③								DN-3号		ガス種		
④												
⑤					APROVED	CHECKED	DRAWING	DATE	都市ガス (13A・12A)	細山熱器株式会社		

仕様書


■名称						
製品名	ガス貯蔵湯沸器 置台型	ガス種	プロパンガス (LPG) 用			
型式名	DN-3 号	適用図番	F1Y-3002			
■仕様						
主な仕様	区分	ステンレス製	塗装色	ペールブルー色		
	貯蔵量	59 L	最高設定温度	94℃±4℃		
	本体重量	18kg	安全装置	フレスコ式		
	本体材質	SUS-304	電気容量	AC100V 15W		
	温度調節器	電子式				
能力	沸上時間	31 分	消費熱量	14.0kW		
		(春秋：水温 15℃)				
接続	給水接続	R1/2	給水の型	(右・左) 給水型		
	ガス接続	R1/2 (強化ホース結び)	給湯栓	15A (胴長カシ 2 ケ) (位置：正面 45°)		
区分	ガス機器の給排気方式		CF 式			
給水使用範囲	給水圧力		0.3MPa 以下			
※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル)						
■一般的な注意事項						
番号	内容					
1	湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。					
2	湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。					
3	給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション (震動) を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。					
■ガスの給排気方式による注意事項						
種類	番号	内容				
CF 式	1	排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。				
	2	排気筒を接続する場合は、取り外しの出来るようにして下さい。				
	3	排気筒は、他の煙突と分けて取付け接続部は排気が漏れないようにして下さい。				
■その他の注意事項						
番号	内容					
1						
2						
3						
番号	改訂理由	改訂日	改訂者	承認印	作成印	作成日
1				鈴木	成岡	2013 年 9 月 25 日
2						版名
3						DN-3-LP-1

細山熱器株式会社

仕様書

■名称						
製品名	ガス貯蔵湯沸器 置台型		ガス種	都市ガス（12A・13A）用		
型式名	DN-307 号		適用図番	F1Y-3163		
■仕様						
主な仕様	区分	ステンレス製		塗装色	ペールブルー色	
	貯蔵量	59 L		最高設定温度	94℃±4℃	
	本体重量	18kg		安全装置	フレスロッド式	
	本体材質	SUS-304		電気容量	AC100V 15W	
	温度調節器	電子式				
能力	沸上時間	89 分		消費熱量	6.9 kW	
		（春秋：水温 15℃）				
接続	給水接続	R1/2		給水の型	（右・左）給水型	
	ガス接続	R1/2 （強化ホース結び）		給湯栓	15A（胴長カマ 2 ケ） （位置：正面 45°）	
区分	ガス機器の給排気方式			開放式		
給水使用範囲	給水圧力			0.3MPa 以下		
※仕様は予告なしに変更する場合があります。（L：リットル）						
■一般的な注意事項						
番号	内容					
1	湯沸器の給水により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。					
2	湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。					
3	給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション（震動）を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。					
■ガスの給排気方式による注意事項						
種類	番号	内容				
開放式	1	湯沸器を設置する部屋には換気扇及び給気口を設けて下さい。				
	2	逆風止めの先が、壁面や可燃物等に向かないようにして下さい。				
■その他の注意事項						
番号	内容					
1	排気筒を接続する場合は、取り外しの出来るようにして下さい。					
2	排気筒は、他の煙突と分けて取付け接続部は排気が漏れないようにして下さい。					
3						
番号	改訂理由	改訂日	改訂者	承認印	作成印	作成日
1				鈴木	成岡	2013 年 11 月 12 日
2						版名
3						DN-307-13-1

細山熱器株式会社

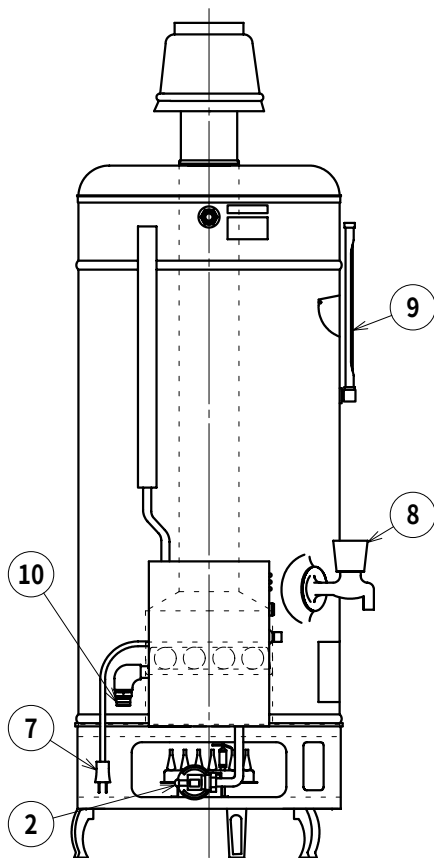

1 6	逆風止め	
1 5	オーバフロー管	φ 19.05
1 4	ボールタップ玉	
1 3	丸型温度計	
1 2	排水口	
1 1	メインバーナ	
1 0	ガス接続口	
9	水位計	
8	給湯栓	
7	電源コード	1.5 m
6	給水金具	
5	ボールタップ元	
4	操作ボックス	
3		
2	2次圧測定管	
1	台足	
番号	名称	備考

ANGLE FORM

SCALE

図 番 F1Y-3163

仕様書番号 DN-307-13-1

3角法

細 山 熱 器 株 式 会 社

仕様書

■名称

製品名	ガス貯蔵湯沸器 置台型	ガス種	プロパンガス (LPG) 用
型式名	DN-307 号	適用図番	F1Y-3164

■仕様

主な仕様	区分	ステンレス製	塗装色	ペールブルー色
	貯蔵量	59 L	最高設定温度	94℃±4℃
	本体重量	18kg	安全装置	フレスロッド式
	本体材質	SUS-304	電気容量	AC100V 15W
	温度調節器	電子式		
能力	沸上時間	89 分	消費熱量	6.9 kW
		(春秋：水温 15℃)		
接続	給水接続	R1/2	給水の型	(右・左) 給水型
	ガス接続	R1/2	給湯栓	15A (胴長カマ 2 ケ)
		(強化ホース結び)		(位置：正面 45°)
区分	ガス機器の給排気方式		開放式	
給水使用範囲	給水圧力		0.3MPa 以下	

※仕様は予告なしに変更する場合があります。

(L：リットル)

■一般的な注意事項

番号	内容
1	湯沸器の給水により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。
2	湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。
3	給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション（震動）を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。

■ガスの給排気方式による注意事項


種類	番号	内容
開放式	1	湯沸器を設置する部屋には換気扇及び給気口を設けて下さい。
	2	逆風止めの先が、壁面や可燃物等に向かないようにして下さい。

■その他の注意事項

番号	内容
1	排気筒を接続する場合は、取り外しの出来るようにして下さい。
2	排気筒は、他の煙突と分けて取付け接続部は排気が漏れないようにして下さい。
3	

番号	改訂理由	改訂日	改訂者	承認印	作成印	作成日
1						2013 年 11 月 12 日
2						版名
3						DN-307-LP-1

細山熱器株式会社

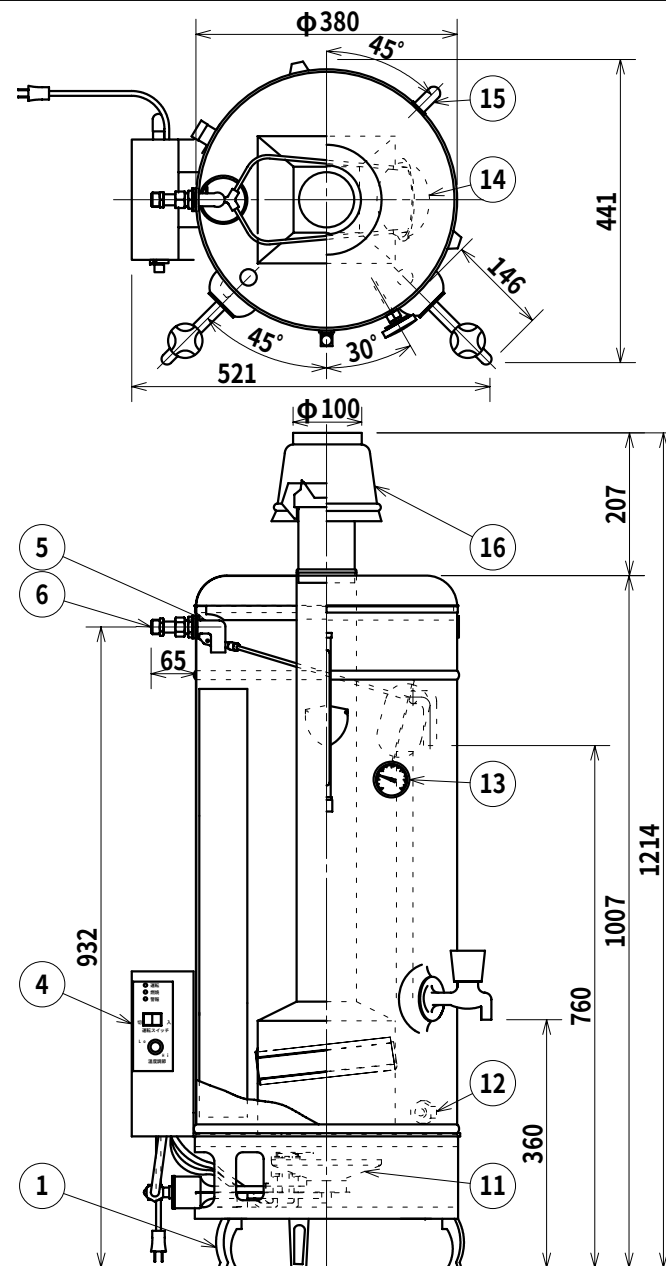


16	逆風止め	
15	オーバーフロー管	$\phi 19.05$
14	ボールタップ玉	
13	丸型温度計	
12	排水口	
11	メインバーナ	
10	ガス接続口	
9	水位計	
8	給湯栓	
7	電源コード	1.5m
6	給水金具	
5	ボールタップ元	
4	操作ボックス	
3		
2		
1	台足	
番号	名称	備考
ANGLEFORM	SCALE	図番 F1Y-3164
3角法		仕様書番号 DN-307-LP-1
細山熱器株式会社		

記号	改訂理由	改訂日	改訂者	N. SUZUKI	T. Naruoka	2013 11.11	
①							
②							
③							
④							
⑤							
				APROVED	CHECKED	DRAWING	DATE

仕様書



■名称						
製品名	ガス貯蔵湯沸器 置台型		ガス種	都市ガス（12A・13A）用		
型式名	DN-5 号		適用図番	F1Y-3003,F1Y-3725,F1Y-3726		
■仕様						
主な仕様	区分	ステンレス製		塗装色	ペールブルー色	
	貯蔵量	95 L		最高設定温度	94℃±4℃	
	本体重量	27kg		安全装置	フレイムロッド [®] 式	
	本体材質	SUS-304		電気容量	AC100V 15W	
	温度調節器	電子式				
能力	沸上時間	50 分 (春秋：水温 15℃)		消費熱量	14.0kW	
接続	給水接続	R1/2		給水の型	(右・左) 給水型	
	ガス接続	R1/2 (強化ホース結び)		給湯栓	15A (胴長カン 2 ヶ) (位置：正面 45°)	
区分	ガス機器の給排気方式			CF 式		
給水使用範囲	給水圧力			0.3MPa 以下		
※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル)						
■一般的な注意事項						
番号	内容					
1	湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。					
2	湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。					
3	給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション（震動）を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。					
■ガスの給排気方式による注意事項						
種類	番号	内容				
CF 式	1	排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。				
	2	排気筒を接続する場合は、取り外しの出来るようにして下さい。				
	3	排気筒は、他の煙突と分けて取付け接続部は排気が漏れないようにして下さい。				
■その他の注意事項						
番号	内容					
1						
2						
3						
番号	改訂理由	改訂日	改訂者	承認印	作成印	作成日
1				鈴木	成岡	2013 年 9 月 24 日
2						版名
3						DN-5-13-1

細山熱器株式会社

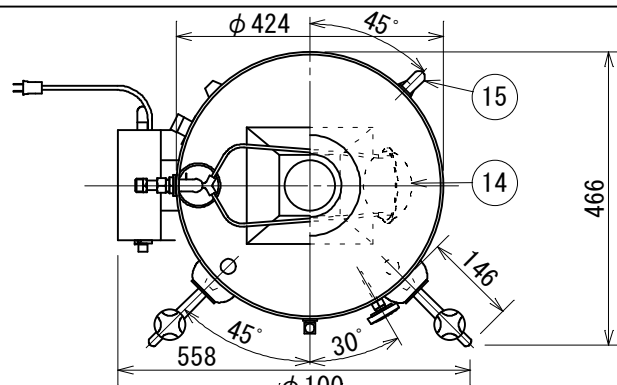

注1:給水接続口は右給水型、左給水型のどちらかをご指定して下さい。
バーナ口、操作ボックスはご注文時の給水接続口と同じ向きに
なります。オーバーフロー管は右側になります。

注2:給水接続口は、ボールタップ、水受管を左又は右に組み替え出来
るようになっています。

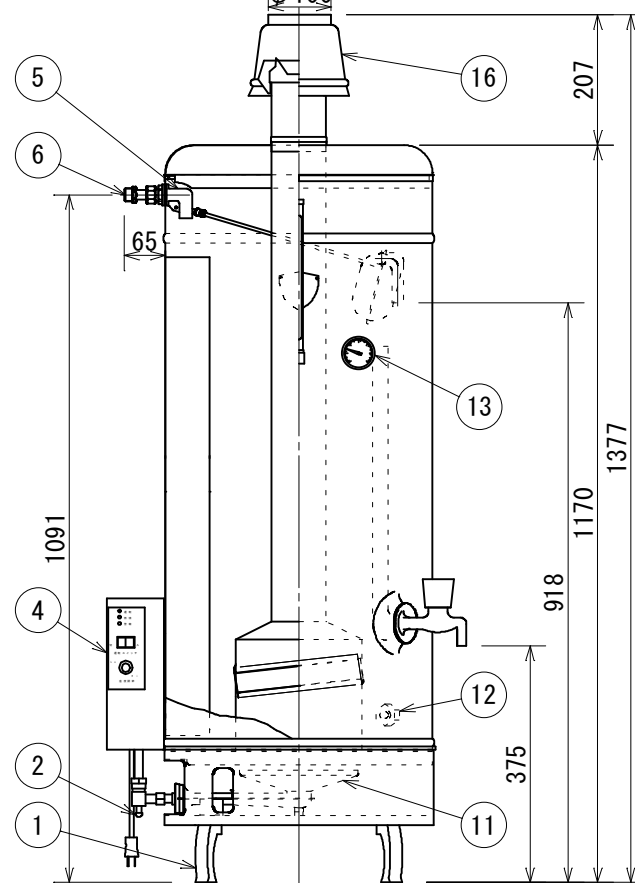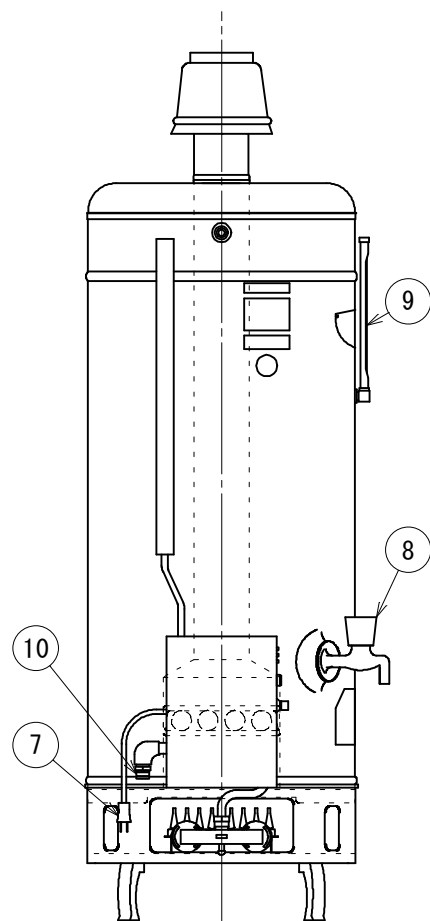

16	逆風止め	
15	オーバーフロー管	φ19.05
14	ボールタップ玉	
13	丸型温度計	
12	排水口	
11	メインバーナ	
10	ガス接続口	
9	水位計	
8	給湯栓	
7	電源コード	1.5m
6	給水金具	
5	ボールタップ元	
4	操作ボックス	
3		
2	2次圧測定管	
1	台足	
番号	名称	備考

記号	改訂理由	改訂日	改訂者
①			
②			
③			
④			
⑤			
⑥			
⑦			
⑧			
⑨			
⑩			
⑪			
⑫			
⑬			
⑭			
⑮			
⑯			
⑰			
⑱			
⑲			
⑳			
㉑			
㉒			
㉓			
㉔			
㉕			
㉖			
㉗			
㉘			
㉙			
㉚			
㉛			
㉜			
㉝			
㉞			
㉟			
㊱			
㊲			
㊳			
㊴			
㊵			
㊶			
㊷			
㊸			
㊹			
㊺			
㊻			
㊼			
㊽			
㊾			
㊿			

N. SUZUKI	T. Naruoka	2016	06.01
APPROVED	CHECKED	DRAWING	DATE


TITLE	ガス湯沸器 (置台型)
DN-5号	ガス種 都市ガス (13A・12A)

ANGLEFORM SCALE	図番 F1Y-3725
三角法	仕様書番号 DN-5-13-1
細山熱器株式会社	

仕様書



■名称						
製品名	ガス貯蔵湯沸器 置台型		ガス種	プロパンガス (LPG) 用		
型式名	DN-5 号		適用図番	F1Y-3004,F1Y-3727,F1Y-3728		
■仕様						
主な仕様	区分	ステンレス製		塗装色	ペールブルー色	
	貯蔵量	95 L		最高設定温度	94℃±4℃	
	本体重量	27kg		安全装置	フレイムロッド式	
	本体材質	SUS-304		電気容量	AC100V 15W	
	温度調節器	電子式				
能力	沸上時間	50 分		消費熱量	14.0kW	
		(春秋：水温 15℃)				
接続	給水接続	R1/2		給水の型	(右・左) 給水型	
	ガス接続	R1/2 (強化ホース結び)		給湯栓	15A (胴長カン 2 ヶ) (位置：正面 45°)	
区分	ガス機器の給排気方式			CF 式		
給水使用範囲	給水圧力			0.3MPa 以下		
※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル)						
■一般的な注意事項						
番号	内容					
1	湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。					
2	湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。					
3	給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。					
■ガスの給排気方式による注意事項						
種類	番号	内容				
CF 式	1	排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。				
	2	排気筒を接続する場合は、取り外しの出来るようにして下さい。				
	3	排気筒は、他の煙突と分けて取付け接続部は排気が漏れないようにして下さい。				
■その他の注意事項						
番号	内容					
1						
2						
3						
番号	改訂理由	改訂日	改訂者	承認印	作成印	作成日
1				鈴木	成岡	2013 年 9 月 25 日
2						版名
3						DN-5-LP-1

細山熱器株式会社

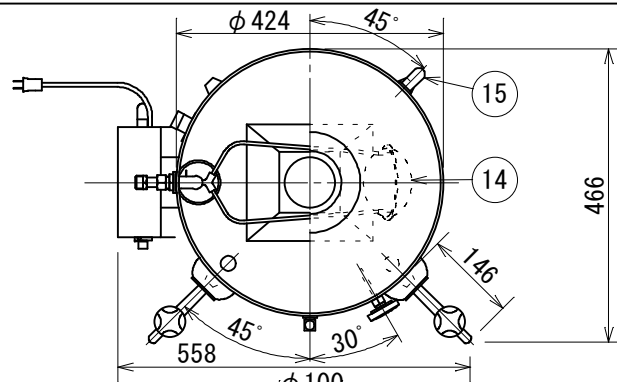

注1:給水接続口は右給水型、左給水型のどちらかをご指定して下さい。
バーナ口、操作ボックスはご注文時の給水接続口と同じ向きになります。オーバーフロー管は右側になります。

注2:給水接続口は、ボールタップ、水受管を左又は右に組み替え出来るようになっています。

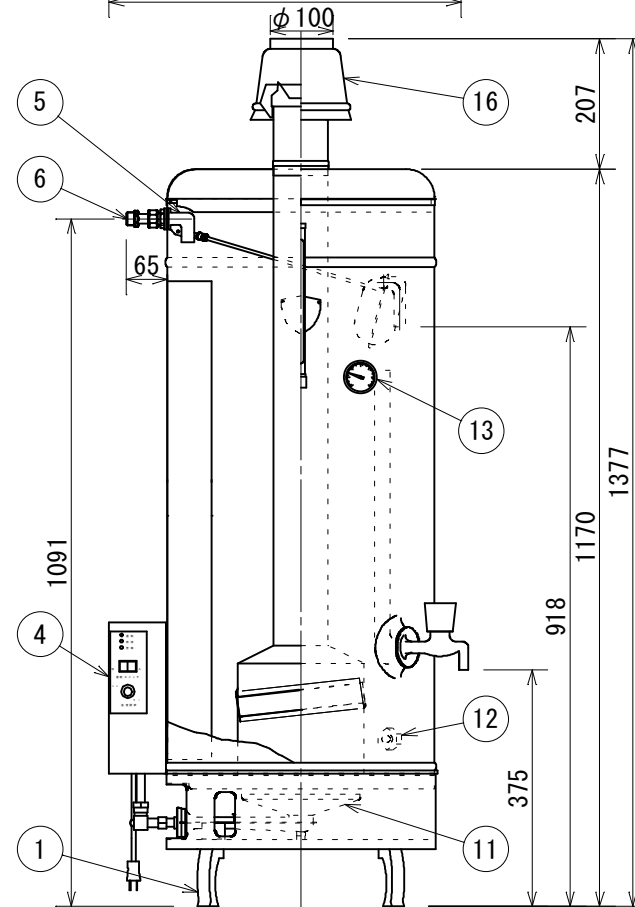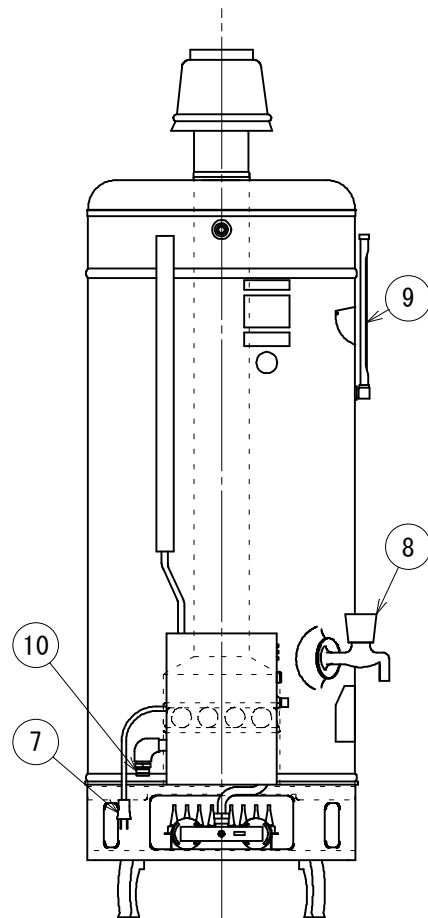



16	逆風止め	
15	オーバーフロー管	φ19.05
14	ボールタップ玉	
13	丸型温度計	
12	排水口	
11	メインバーナ	
10	ガス接続口	
9	水位計	
8	給湯栓	
7	電源コード	1.5m
6	給水金具	
5	ボールタップ元	
4	操作ボックス	
3		
2		
1	台足	
番号	名称	備考

記号	改訂理由	改訂日	改訂者				
①					N. SUZUKI	T. Naruoka	2016 06.01
②							
③							
④							
⑤				APROVED	CHECKED	DRAWING	DATE

仕様書

■名称						
製品名	ガス貯蔵湯沸器 置台型	ガス種	都市ガス（12A・13A）用			
型式名	DN-507 号	適用図番	F1Y-3165,F1Y-3806,F1Y-3807			
■仕様						
主な仕様	区分	ステンレス製		塗装色	ペールブルー色	
	貯蔵量	95 L		最高設定温度	94℃±4℃	
	本体重量	27kg		安全装置	フレイムロッド式	
	本体材質	SUS-304		電気容量	AC100V 15W	
	温度調節器	電子式				
能力	沸上時間	135 分		消費熱量	6.9 k W	
		(春秋：水温 15℃)				
接続	給水接続	R1/2		給水の型	(右・左) 給水型	
	ガス接続	R1/2		給湯栓	15A (胴長カン 2 ヶ)	
		(強化ホース結び)			(位置：正面 45°)	
区分	ガス機器の給排気方式			開放式		
給水使用範囲	給水圧力			0.3MPa 以下		
※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル)						
■一般的な注意事項						
番号	内容					
1	湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。					
2	湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。					
3	給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション（震動）を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。					
■ガスの給排気方式による注意事項						
種類	番号	内容				
開放式	1	湯沸器を設置する部屋には換気扇及び給気口を設けて下さい。				
	2	逆風止めの先が、壁面や可燃物等に向かないようにして下さい。				
■その他の注意事項						
番号	内容					
1	排気筒を接続する場合は、取り外しの出来るようにして下さい。					
2	排気筒は、他の煙突と分けて取付け接続部は排気が漏れないようにして下さい。					
3						
番号	改訂理由	改訂日	改訂者	承認印	作成印	作成日
1				鈴木	成岡	2013 年 11 月 12 日
2						版名
3						DN-507-13-1

細山熱器株式会社

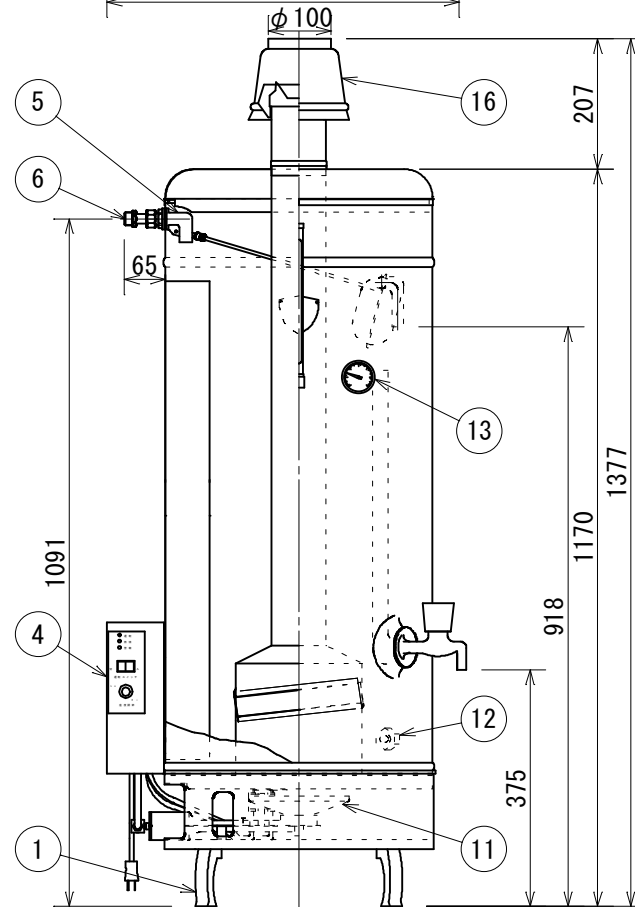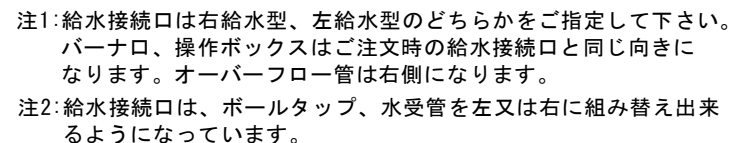

改訂理由		改訂日	改訂者	N. SUZUKI	T. Naruoka	2016 09.21	
記号							
1							
2							
3							
4				APPROVED	CHECKED	DRAWING	DATE
5							

ガス種	都市ガス (13A・12A)
-----	-------------------



仕様書番号 DN-507-13-1

細山熱器株式会社

仕様書

■名称						
製品名	ガス貯蔵湯沸器 置台型	ガス種	プロパンガス (LPG) 用			
型式名	DN-507 号	適用図番	F1Y-3166, F1Y-4029, F1Y-4030			
■仕様						
主な仕様	区分	ステンレス製		塗装色	ペールブルー色	
	貯蔵量	95 L		最高設定温度	94℃±4℃	
	本体重量	27kg		安全装置	フレイムロッド式	
	本体材質	SUS-304		電気容量	AC100V 15W	
	温度調節器	電子式				
能力	沸上時間	135 分		消費熱量	6.9 k W	
		(春秋：水温 15℃)				
接続	給水接続	R1/2		給水の型	(右・左) 給水型	
	ガス接続	R1/2		給湯栓	15A (胴長カン 2 ヶ)	
		(強化ホース結び)			(位置：正面 45°)	
区分	ガス機器の給排気方式			開放式		
給水使用範囲	給水圧力			0.3MPa 以下		
※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル)						
■一般的な注意事項						
番号	内容					
1	湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。					
2	湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。					
3	給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。					
■ガスの給排気方式による注意事項						
種類	番号	内容				
開放式	1	湯沸器を設置する部屋には換気扇及び給気口を設けて下さい。				
	2	逆風止めの先が、壁面や可燃物等に向かないようにして下さい。				
■その他の注意事項						
番号	内容					
1	排気筒を接続する場合は、取り外しの出来るようにして下さい。					
2	排気筒は、他の煙突と分けて取付け接続部は排気が漏れないようにして下さい。					
3						
番号	改訂理由	改訂日	改訂者	承認印	作成印	作成日
1				鈴木	成岡	2013 年 11 月 12 日
2						版名
3						DN-507-LP-1

細山熱器株式会社

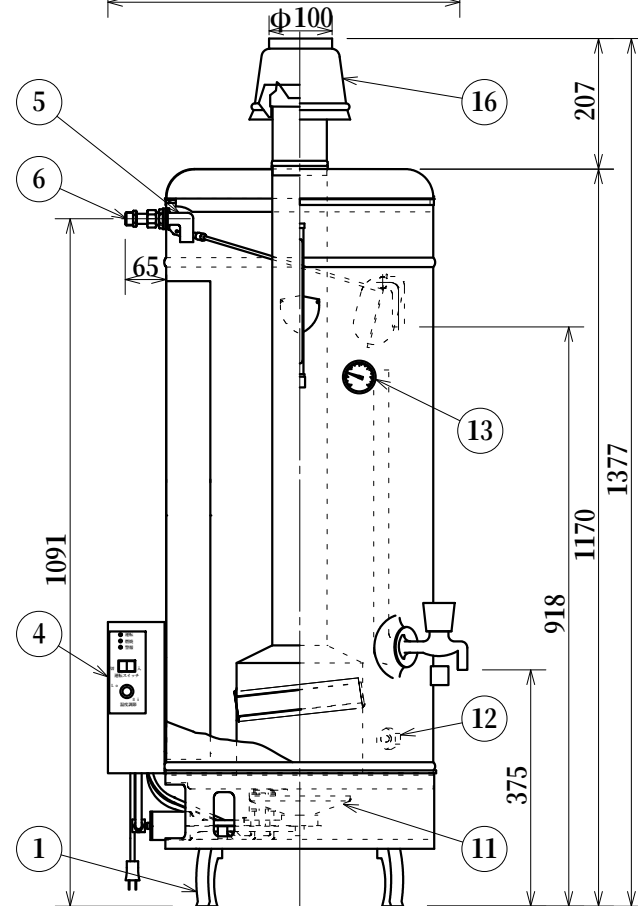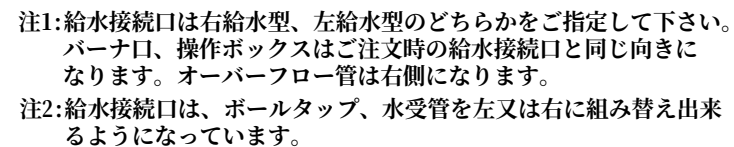

記号	改訂理由	改訂日	改訂者				
①				N.SUZUKI	T.Naruoka	2018 08.09	
②							
③							
④							
⑤				APPROVED	CHECKED	DRAWING	DATE

DN-5₀₇ 号

ガス種 プロパンガス (LPG)

3角法


仕様書番号 DN-507-LP-1

細山熱器株式会社

仕様書



■名称						
製品名	ガス貯蔵湯沸器 置台型	ガス種	都市ガス（12A・13A）用			
型式名	DN-7 ₁₂ 号	適用図番	F1Y-3005,F1Y-3740			
■仕様						
主な仕様	区分	ステンレス製	塗装色	ペールブルー色		
	貯蔵量	135L	最高設定温度	94℃±4℃		
	本体重量	30kg	安全装置	フレイムロッド [®] 式		
	本体材質	SUS-304	電気容量	AC100V 15W		
	温度調節器	電子式				
能力	沸上時間	69 分	消費熱量	14.0kW		
		(春秋：水温 15℃)				
接続	給水接続	R1/2	給水の型	(右・左) 給水型		
	ガス接続	R1/2 (強化ホース結び)	給湯栓	20A (胴長カン 2 ヶ) (位置：正面 45°)		
区分	ガス機器の給排気方式		CF 式			
給水使用範囲	給水圧力		0.3MPa 以下			
※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル)						
■一般的な注意事項						
番号	内容					
1	湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。					
2	湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。					
3	給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション（震動）を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。					
■ガスの給排気方式による注意事項						
種類	番号	内容				
CF 式	1	排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。				
	2	排気筒を接続する場合は、取り外しの出来るようにして下さい。				
	3	排気筒は、他の煙突と分けて取付け接続部は排気が漏れないようにして下さい。				
■その他の注意事項						
番号	内容					
1						
2						
3						
番号	改訂理由	改訂日	改訂者	承認印	作成印	作成日
1				鈴木	成岡	2013 年 9 月 25 日
2						版名
3						DN-7 ₁₂ -13-1

細山熱器株式会社

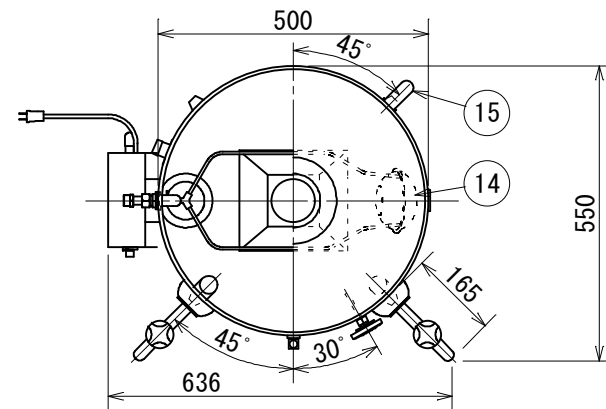

注1: 給水接続口は右給水型、左給水型のどちらかをご指定して下さい。
バーナ口、操作ボックスはご注文時の給水接続口と同じ向きになります。オーバーフロー管は右側になります。

注2: 給水接続口は、ボールタップ、水受管を左又は右に組み替え出来るようになっています。

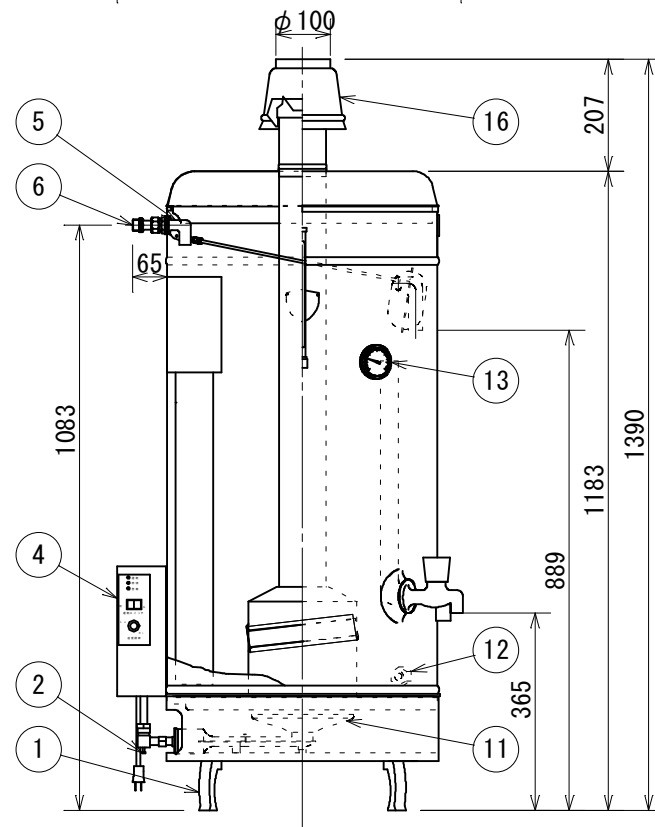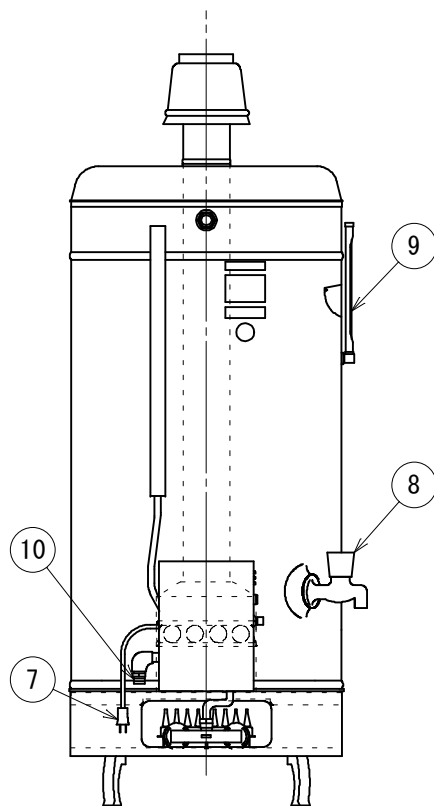

16	逆風止め	
15	オーバーフロー管	φ25.4
14	ボールタップ玉	
13	丸型温度計	
12	排水口	
11	メインバーナ	
10	ガス接続口	
9	水位計	
8	給湯栓	
7	電源コード	1.5m
6	給水金具	
5	ボールタップ元	
4	操作ボックス	
3		
2	2次測定管	
1	台足	
番号	名称	備考

記号	改訂理由	改訂日	改訂者
①	注意事項追記	2016.06.01	T. Naruoka
②			
③			
④			
⑤			

	N. SUZUKI	T. Naruoka	2013 09.18
APPROVED	CHECKED	DRAWING	DATE


TITLE	ガス湯沸器 (置台型)
DN-7 12 号	ガス種 都市ガス (13A・12A)

ANGLE FORM	SCALE	図番 F1Y-3005
3角法		仕様書番号 DN-712-13-1
細山熱器株式会社		

仕様書



■名称						
製品名	ガス貯蔵湯沸器 置台型	ガス種	プロパンガス (LPG) 用			
型式名	DN-7 ₁₂ 号	適用図番	F1Y-3006,F1Y-3741			
■仕様						
主な仕様	区分	ステンレス製	塗装色	ペールブルー色		
	貯蔵量	135L	最高設定温度	94℃±4℃		
	本体重量	30kg	安全装置	フレイムロッド式		
	本体材質	SUS-304	電気容量	AC100V 15W		
	温度調節器	電子式				
能力	沸上時間	69 分	消費熱量	14.0kW		
		(春秋：水温 15℃)				
接続	給水接続	R1/2	給水の型	(右・左) 給水型		
	ガス接続	R1/2 (強化ホース結び)	給湯栓	20A (胴長カン 2 ヶ) (位置：正面 45°)		
区分	ガス機器の給排気方式		CF 式			
給水使用範囲	給水圧力		0.3MPa 以下			
※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル)						
■一般的な注意事項						
番号	内容					
1	湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。					
2	湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。					
3	給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション (震動) を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。					
■ガスの給排気方式による注意事項						
種類	番号	内容				
CF 式	1	排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。				
	2	排気筒を接続する場合は、取り外しの出来るようにして下さい。				
	3	排気筒は、他の煙突と分けて取付け接続部は排気が漏れないようにして下さい。				
■その他の注意事項						
番号	内容					
1						
2						
3						
番号	改訂理由	改訂日	改訂者	承認印	作成印	作成日
1				鈴木	成岡	2013 年 9 月 25 日
2						版名
3						DN-7 ₁₂ -LP-1

細山熱器株式会社

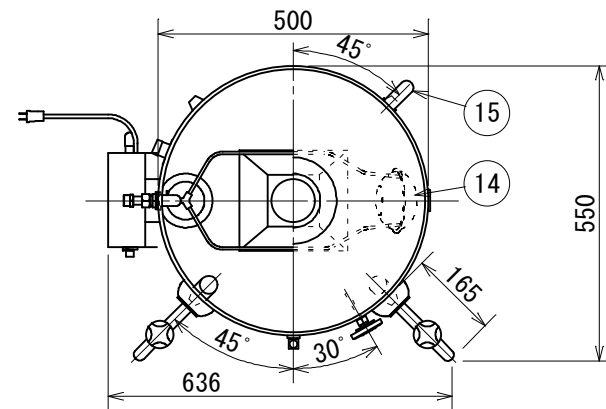

注1: 給水接続口は右給水型、左給水型のどちらかをご指定して下さい。
バーナ口、操作ボックスはご注文時の給水接続口と同じ向きになります。オーバーフロー管は右側になります。

注2: 給水接続口は、ボールタップ、水受管を左又は右に組み替え出来るようになっています。

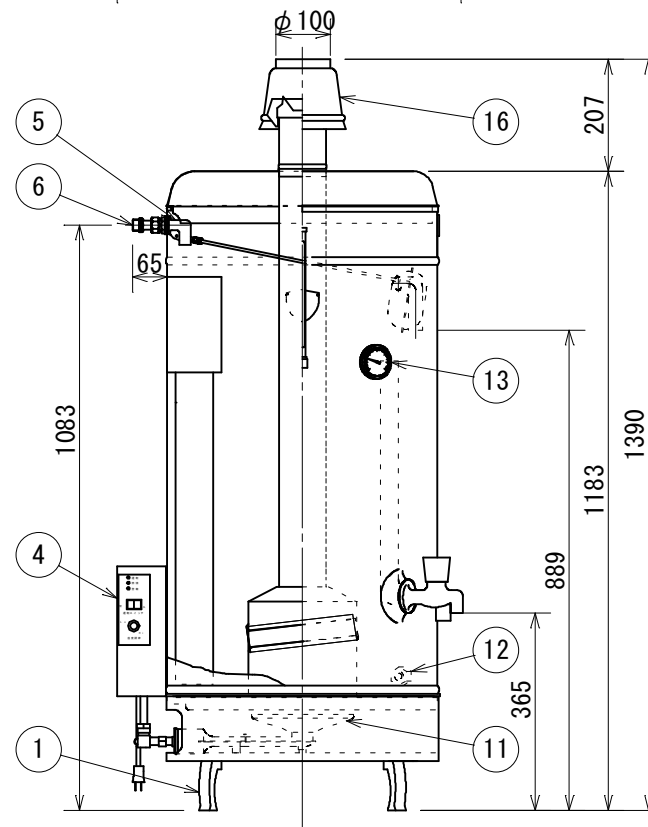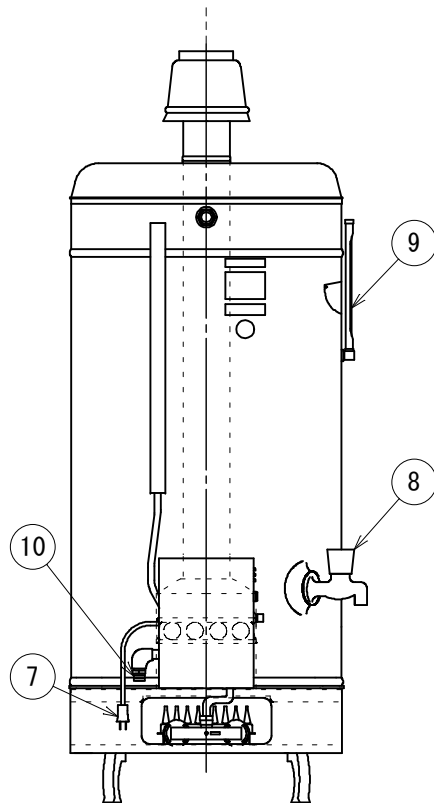

16	逆風止め	
15	オーバーフロー管	φ25.4
14	ボールタップ玉	
13	丸型温度計	
12	排水口	
11	メインバーナ	
10	ガス接続口	
9	水位計	
8	給湯栓	
7	電源コード	1.5m
6	給水金具	
5	ボールタップ元	
4	操作ボックス	
3		
2		
1	台足	
番号	名称	備考

記号	改訂理由	改訂日	改訂者				
①	注意事項追記	2016.06.01	T. Naruoka				
②							
③							
④							
⑤							
				APPROVED	CHECKED	DRAWING	DATE

TITLE	ガス湯沸器 (置台型)	2013 09.18
DN-7 12 号	ガス種 プロパンガス (LPG)	

ANGLE FORM	SCALE	図番 F1Y-3006
3角法		仕様書番号 DN-712-LP-1
細山熱器株式会社		